LEGENDA

- HRANICE KN
- NÁVR GRAVITAČNÍ KANALIZACE
- NÁVR KANALIZAČNÍHO VÝTLAKU
- STÁVAJÍCÍ DEŠŤOVÁ KANALIZACE
- STÁVAJÍCÍ VODOVOD - ORIENTAČNÍ
- STÁVAJÍCÍ VODOVOD - ZAMĚŘENÝ
- NAVRŽENÁ PŘELOŽKA VODOVODU
- STÁVAJÍCÍ VODOVODNÍ PŘÍPOJKA
- NAVRŽENÝ VODOVODNÍ ŘAD - NENÍ SOUČÁSTÍ PD
- STL PLYNOVOD
- STL PLYNOVOD - OCHRANNÉ PÁSMO
- ELEKTRICKÉ VEDENÍ NN - PODZEMNÍ
- ELEKTRICKÉ VEDENÍ NN - NADZEMNÍ
- ELEKTRICKÉ VEDENÍ VN - PODZEMNÍ
- ELEKTRICKÉ VEDENÍ VN - NADZEMNÍ
- ELEKTRICKÉ VEDENÍ VN - NADZEMNÍ - OCHRANNÉ PÁSMO
- SDĚLOVACÍ VEDENÍ - PODZEMNÍ
- SDĚLOVACÍ VEDENÍ - NADZEMNÍ
- NEMOVITOSTI DLE KN
- NEMOVITOSTI VE VÝSTAVBĚ
- PŘÍSTUPOVÁ KOMUNIKACE K ČS
- AREÁL ČS
- PŘÍPOJKA NN K ČS
- VEGETACE
- ŠACHTA STÁVAJÍCÍ DEŠŤOVÉ KANALIZACE
- VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
- ŠACHTA - NÁVRH

LEGENDA

- NAVRŽENÉ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY
- NAVRŽENÉ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY - HRAZENÉ MAJITELEM
- VODOVODNÍ PŘÍPOJKY
- PLOT
- KŘÍŽENÍ
- VYTYČOVACÍ BODY VÝTLAKU
- VYTYČOVACÍ BODY VODOVODU

PARAMETRY STAVBY - VODOVOD

ŘAD	DÉLKA	DN/MATERIÁL
ŘAD C-1-a	807 m	100 LT

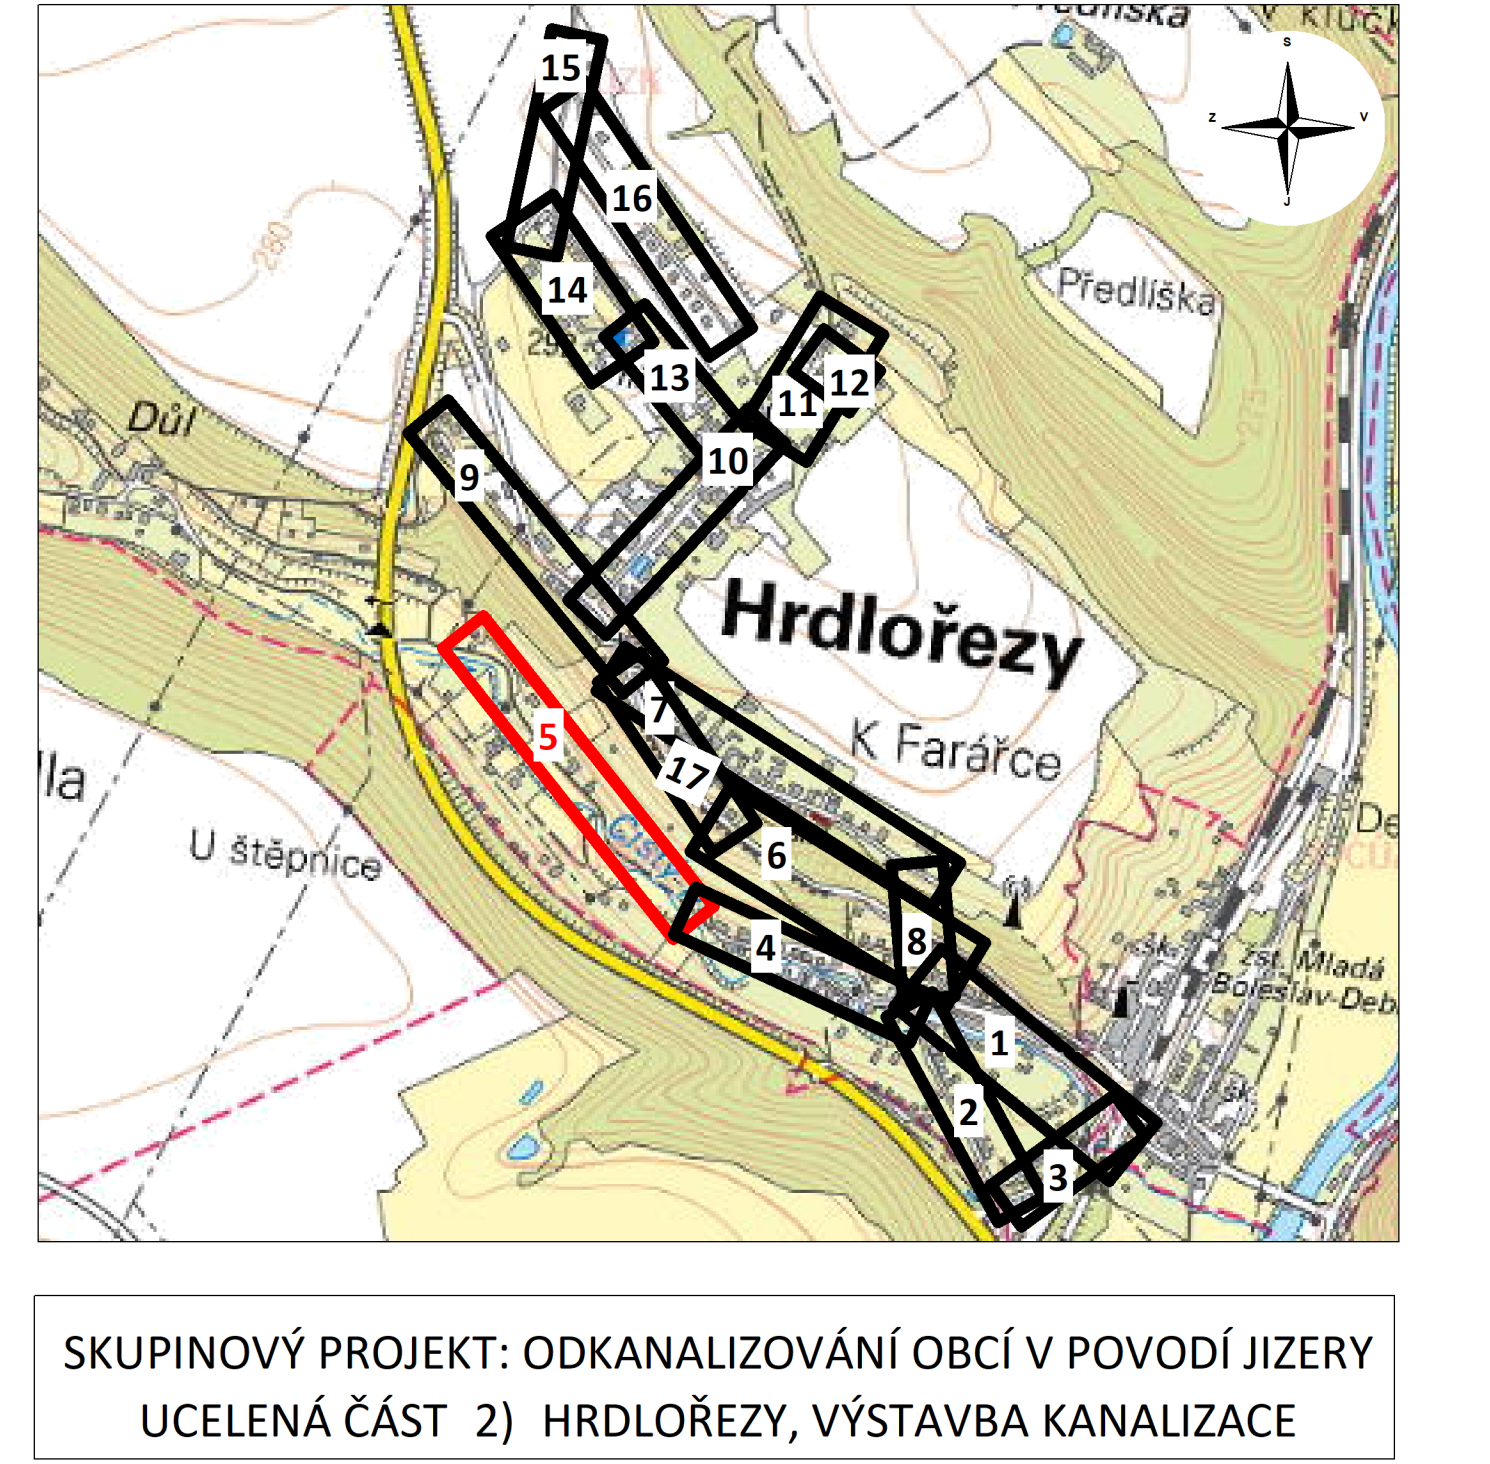

SKUPINOVÝ PROJEKT: ODKANALIZOVÁNÍ OBCÍ V POVODÍ JIZERY
UCELENÁ ČÁST 2) HRDLOŘEZY, VÝSTAVBA KANALIZACE

POZNÁMKA:
ZÁKRES VEDENÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ JE INFORMATIVNÍ. PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ MUSÍ BÝT PROVEDENO JEJICH VYTYČENÍ.

DOKUMENTACI LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. VÝKRES, ČI JEHO ČÁST, MŮŽE BÝT KOPÍROVÁN NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠIŘOVÁN POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU AUTORA DOKUMENTACE. © ŠINDLAR s.r.o.

VEDOUCÍ PROJEKTU	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	AUTORIZACE	STAVBY VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ A KRAJINNÉHO INŽENÝRSTVÍ ŠINDLAR
Ing. Roman Bárta	Ing. Roman Bárta	Ing. Jiří Kaplan	Ing. Miloslav Šindlar	ŠINDLAR s.r.o., Na Brně 372/2a, 500 06 Hradec Králové, IČO 260 03 236

KRAJ: Středočeský	STAVEBNÍ ÚŘAD: MM Mladá Boleslav	FORMÁT	11 x A4
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: Hrdlořezy u Mladé Boleslavi (648051), Debř (696692)		DATUM	duben 2018
INVESTOR: Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s., Čechova 1151, 293 22		STUPEŇ	DPS
Hrdlořezy, výstavba kanalizace DPS		ČÍSLO ZAKÁZKY	20170257/3
		SOUŘADNÝ / VÝŠKOVÝ SYSTÉM	S-JTSK/Bpv
		INTERVAL VRSTEVNIC	250 mm
Podrobná situace 5		MĚŘÍTKO 1 : 250	ČÍSLO KOPIE
		Č. VÝKRESU D.1.5.	

Tiskový formát 2190 x 297 mm