SITUACE
M 1:250

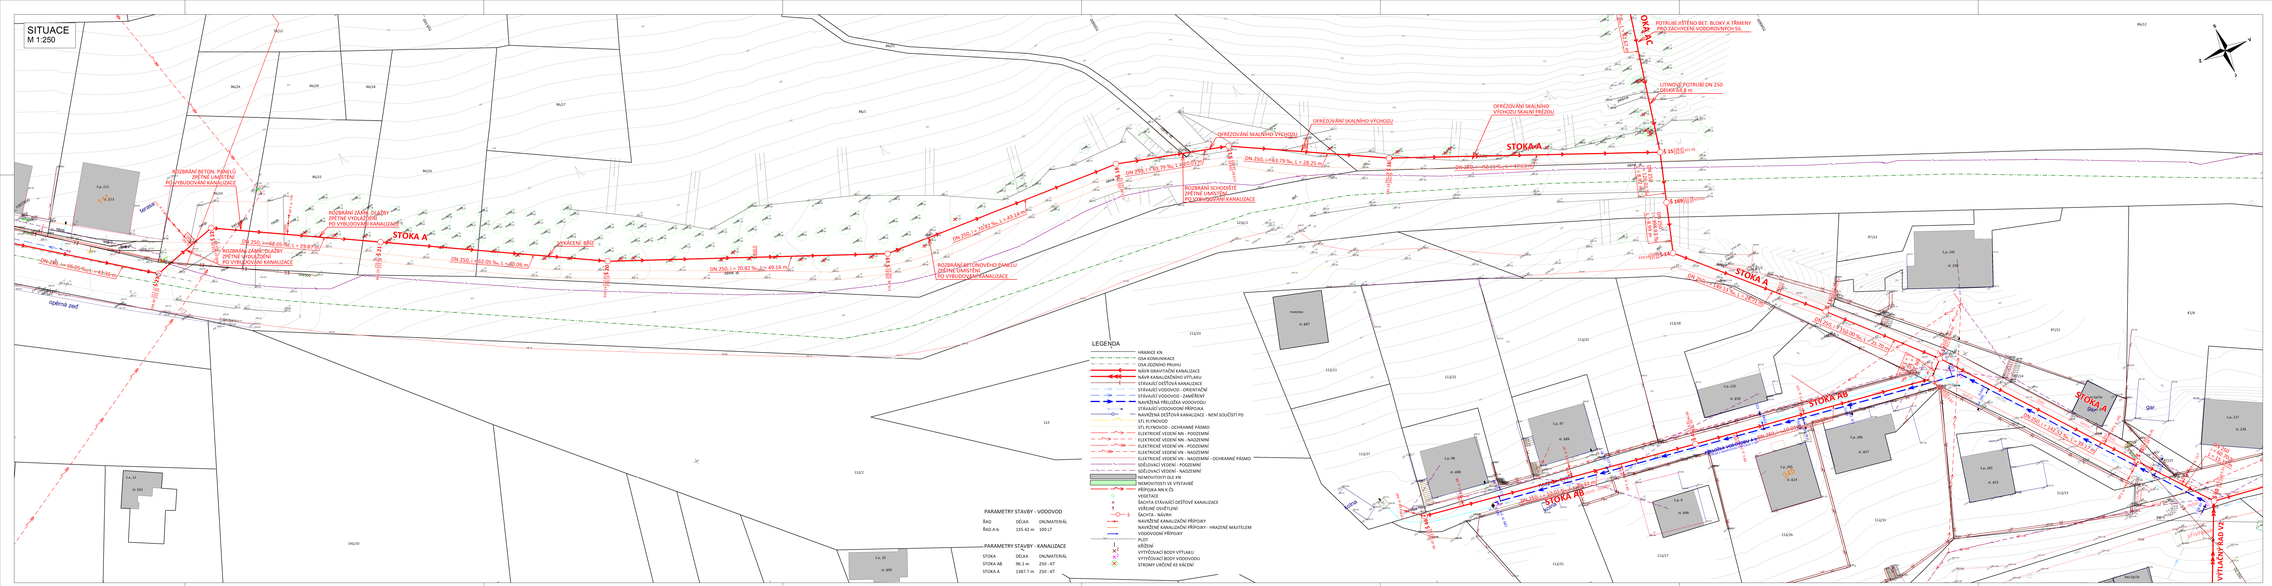
STOKA A
STOKA AA
STOKA AB
STOKA AC
STOKA AD
STOKA A1
STOKA A2
VÝTLAČNÝ ŘAD V2
ROZBRÁNÍ BETON. PANELŮ ZPĚTNÉ UMÍSTĚNÍ PO VYBUDOVÁNÍ KANALIZACE
ROZBRÁNÍ ZÁMK. DLAŽBY ZPĚTNÉ VYDLAŽDĚNÍ PO VYBUDOVÁNÍ KANALIZACE
ROZBRÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU ZPĚTNÉ UMÍSTĚNÍ PO VYBUDOVÁNÍ KANALIZACE
ROZBRÁNÍ SCHODIŠTĚ ZPĚTNÉ UMÍSTĚNÍ PO VYBUDOVÁNÍ KANALIZACE
OPRAVENÉ BŘEH
OPŘEZÁVÁNÍ SKALNÍHO VÝCHOZU
POTRUBÍ JIŠTĚNO BET. BLOKY A TŘMENY PRO ZACHYCENÍ VODOROVNÝCH SIL
LITINOVÉ POTRUBÍ DN 250 DÉLKY 6 m
DN 250, I =6.25 ‰, L = 29.4 m
DN 250, I =0.25 ‰, L = 49.16 m
DN 250, I = 20.82 ‰, L = 49.16 m
DN 250, I =0.25 ‰, L = 43.16 m
DN 250, I =79.79 ‰, L = 100.05 m
DN 250, I =63.79 ‰, L = 28.25 m
DN 250, I =0.25 ‰, L = 40.0 m
DN 250, I =0.25 ‰, L = 28.0 m
DN 250, I =0.25 ‰, L = 28.0 m
DN 250, I =0.25 ‰, L = 28